令和８年11月12日

入札に係る仕様書等に関する質問への回答について

保健福祉部長寿社会課


入札に係る仕様書等に対する質問がありましたので，次のとおり回答します。

１　件　　名　　北厨川老人福祉センター・北厨川児童センター２階屋上防水修繕
２　履行場所　　盛岡市立北厨川老人福祉センター及び盛岡市立北厨川児童センター
　　（盛岡市厨川１丁目14番１号）
３　入札日時　　令和８年11月16日（月）　10時00分

質問事項	１　屋上防水修繕 ・L型笠木撤去・新設の詳細をご指示願います。 ２　産廃処分費 ・廃石綿は既設外壁の撤去部としてよろしいですか？ 又、石綿含有調査は発注者で実施済として、受注者での検査は実施しない事でよろしいですか。
回答内容	１　玄関の上、東側（園庭側）W75　6m程度の破損個所の撤去及び新設を見込んでいます。 ※次頁に該当箇所を赤枠で示しております。 ２　そのとおりです。 石綿（レベル３）ありとみなして施工をお願いします。

担当：長寿社会課生きがい推進係
電話　019-603-8003

屋根伏図

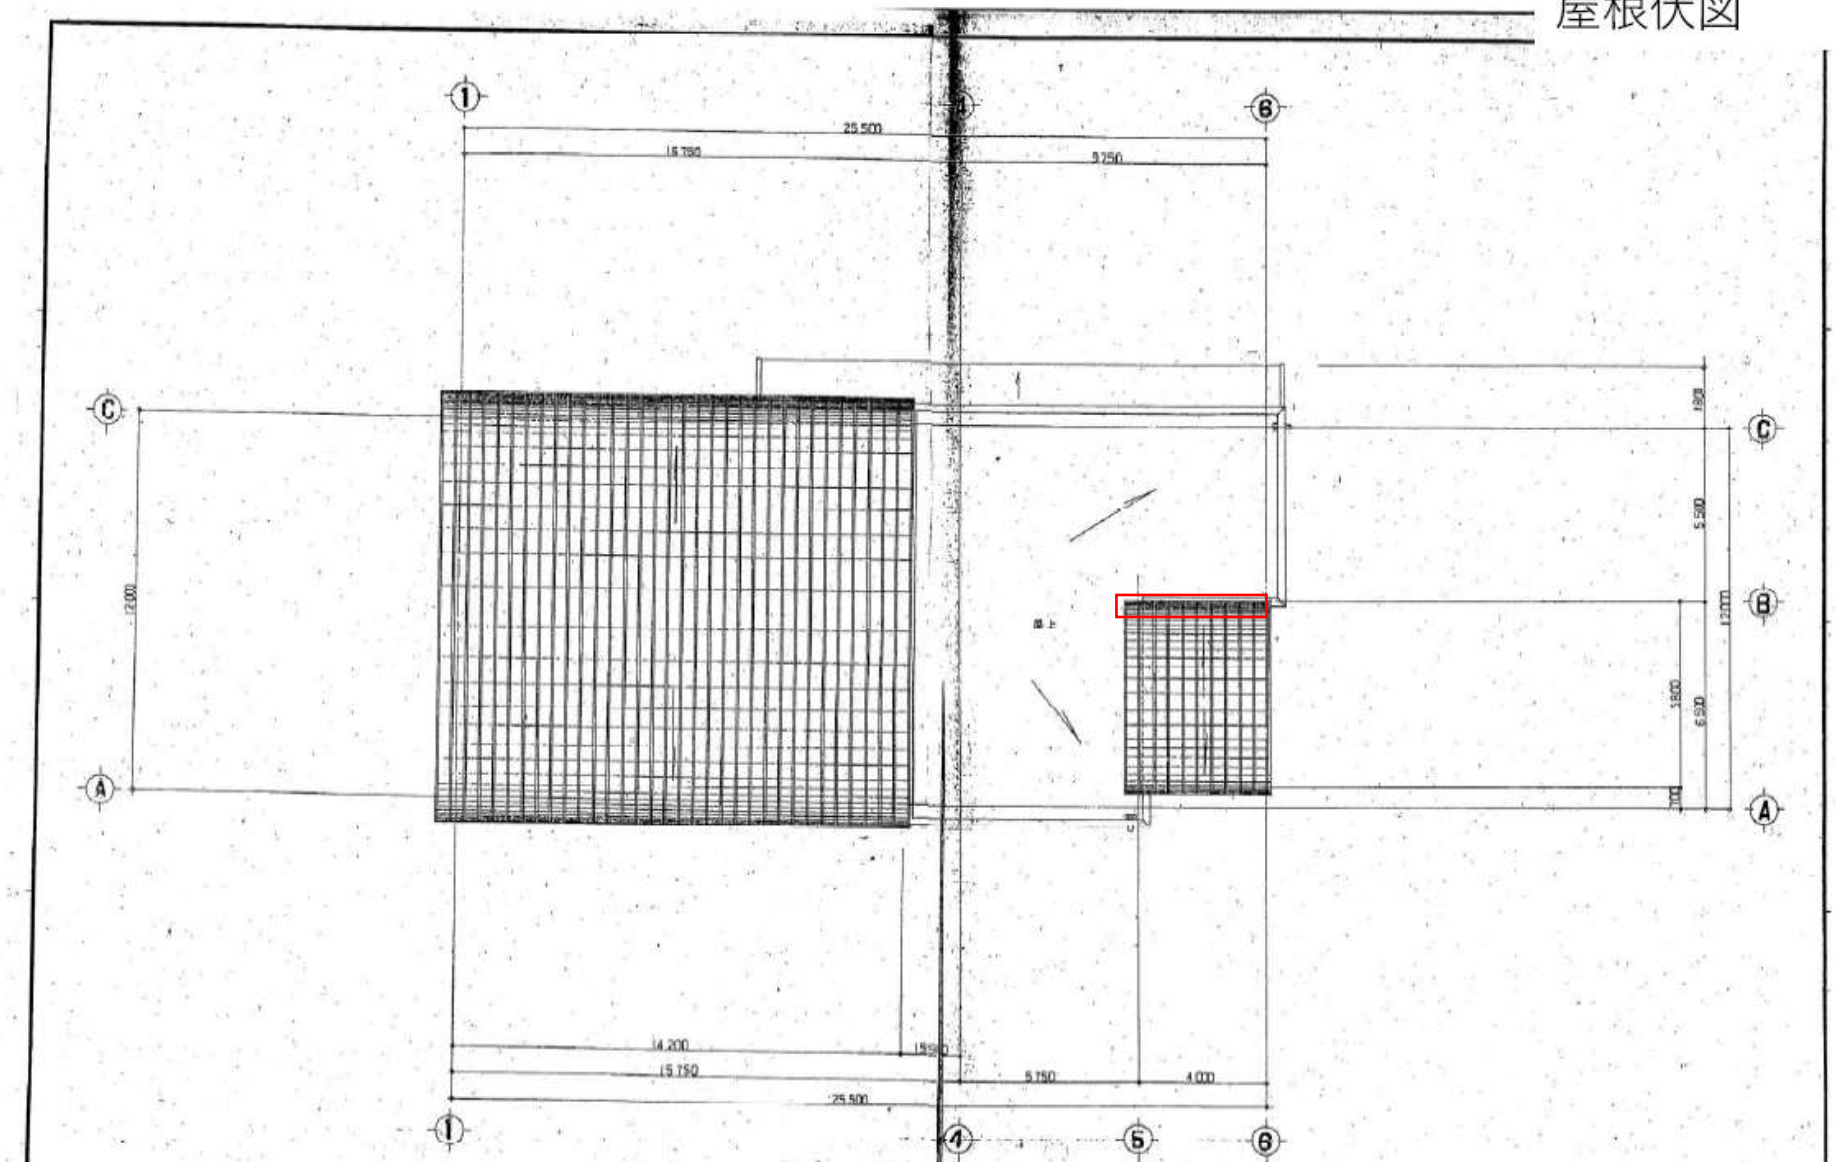

年度	施設番号
5	

工事名称：北斗川北東部改築（建築主体）工事
北斗川老人福祉センター改修（建築主体）工事

設計者：一戸俊夫建築設計事務所
一戸俊夫

設計年月：平成5年5月

改築

図面内容：屋根伏図

縮尺：1/100

図面番号：11